

INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068544
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: TREBELUGER-FUENTE
 FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.35 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1199 $\mu\text{S/cm}$ (*)	2500 $\mu\text{S/cm}$ (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	24.4 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	248.1 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	54.2 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	317.2 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	340mg/l CO ₃ Ca (*)	- mg/l CO ₃ Ca (*)
CALCIO	89.8 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	28.3 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	159.7 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	6.4 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068544
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160


DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: TREBELUGER-FUENTE
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

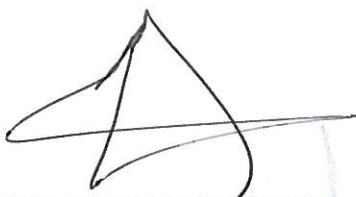

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068546
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: TREBELUGER CHARCA DESEMBOCADURA
 FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.30 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	7770 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.20 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	0.30 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	14.2 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	3190 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	404.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	353.8 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	1260mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	168.3 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	204.8 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	2430 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	87.6 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	1.56 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	5938 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	1.4 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	8.8 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	11.6 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068546
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: TREBELUGER CHARCA DESEMBOCADURA
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 29/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1


NUMERO DE ANALISIS: 068547
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: TREBELUGER CHARCA CABECERA
 FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.16 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	7890 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.15 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	0.30 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	14.9 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	2765.1 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	372.5 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	353.8 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	1220mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	168.3 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	19.5 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	2271.9 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	81.4 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	1.65 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	5904 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	3.5 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	10.4 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	10.4 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068547
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: TREBELUGER CHARCA CABECERA
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05


BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 29/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068548
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: TREBELUGER TORRENTE
 FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.83 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	6000 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.15 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	0.50 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	20.1 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	1985.2 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	307.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	366 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	1000mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	176.3 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	136.5 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	1450 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	55.6 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	1.93 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	4258 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	1.4 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	3.2 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	11.6 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068548
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: TREBELUGER TORRENTE
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:
R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 29/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068554
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: TREBELUGER TORRENTE
 FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 10/05/05


RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
COBRE	<0.075 mg/l	2.0 mg/l
ZINC	0.04 ppm	--- ppm
MANGANESO	<50 ug/l (*)	50 ug/l (*)
PLOMO	<50 ug/l	50 ug/l
HIERRO	140 ug/l (*)	200 ug/l (*)
ARSENICO	<10 ug/l	10 ug/l
BARIO	<2 ppm	- ppm
CADMIO	<5 ug/l	5 ug/l
CROMO	<50 ug/l	50 ug/l
ESTAÑO	<1 ppm	-- ppm
NIQUEL	<20 ug/l	20 ug/l
MERCURIO	<1 ug/l	1.0 ug/l
SELENIO	75 ug/l	10 ug/l


BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

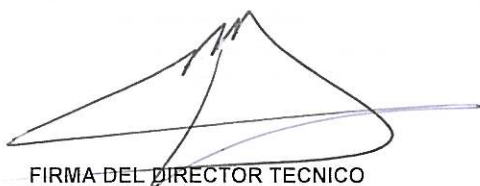

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

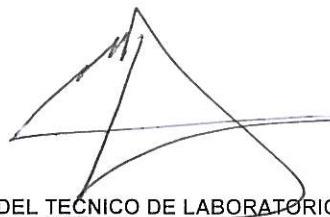

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 10/05/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

