


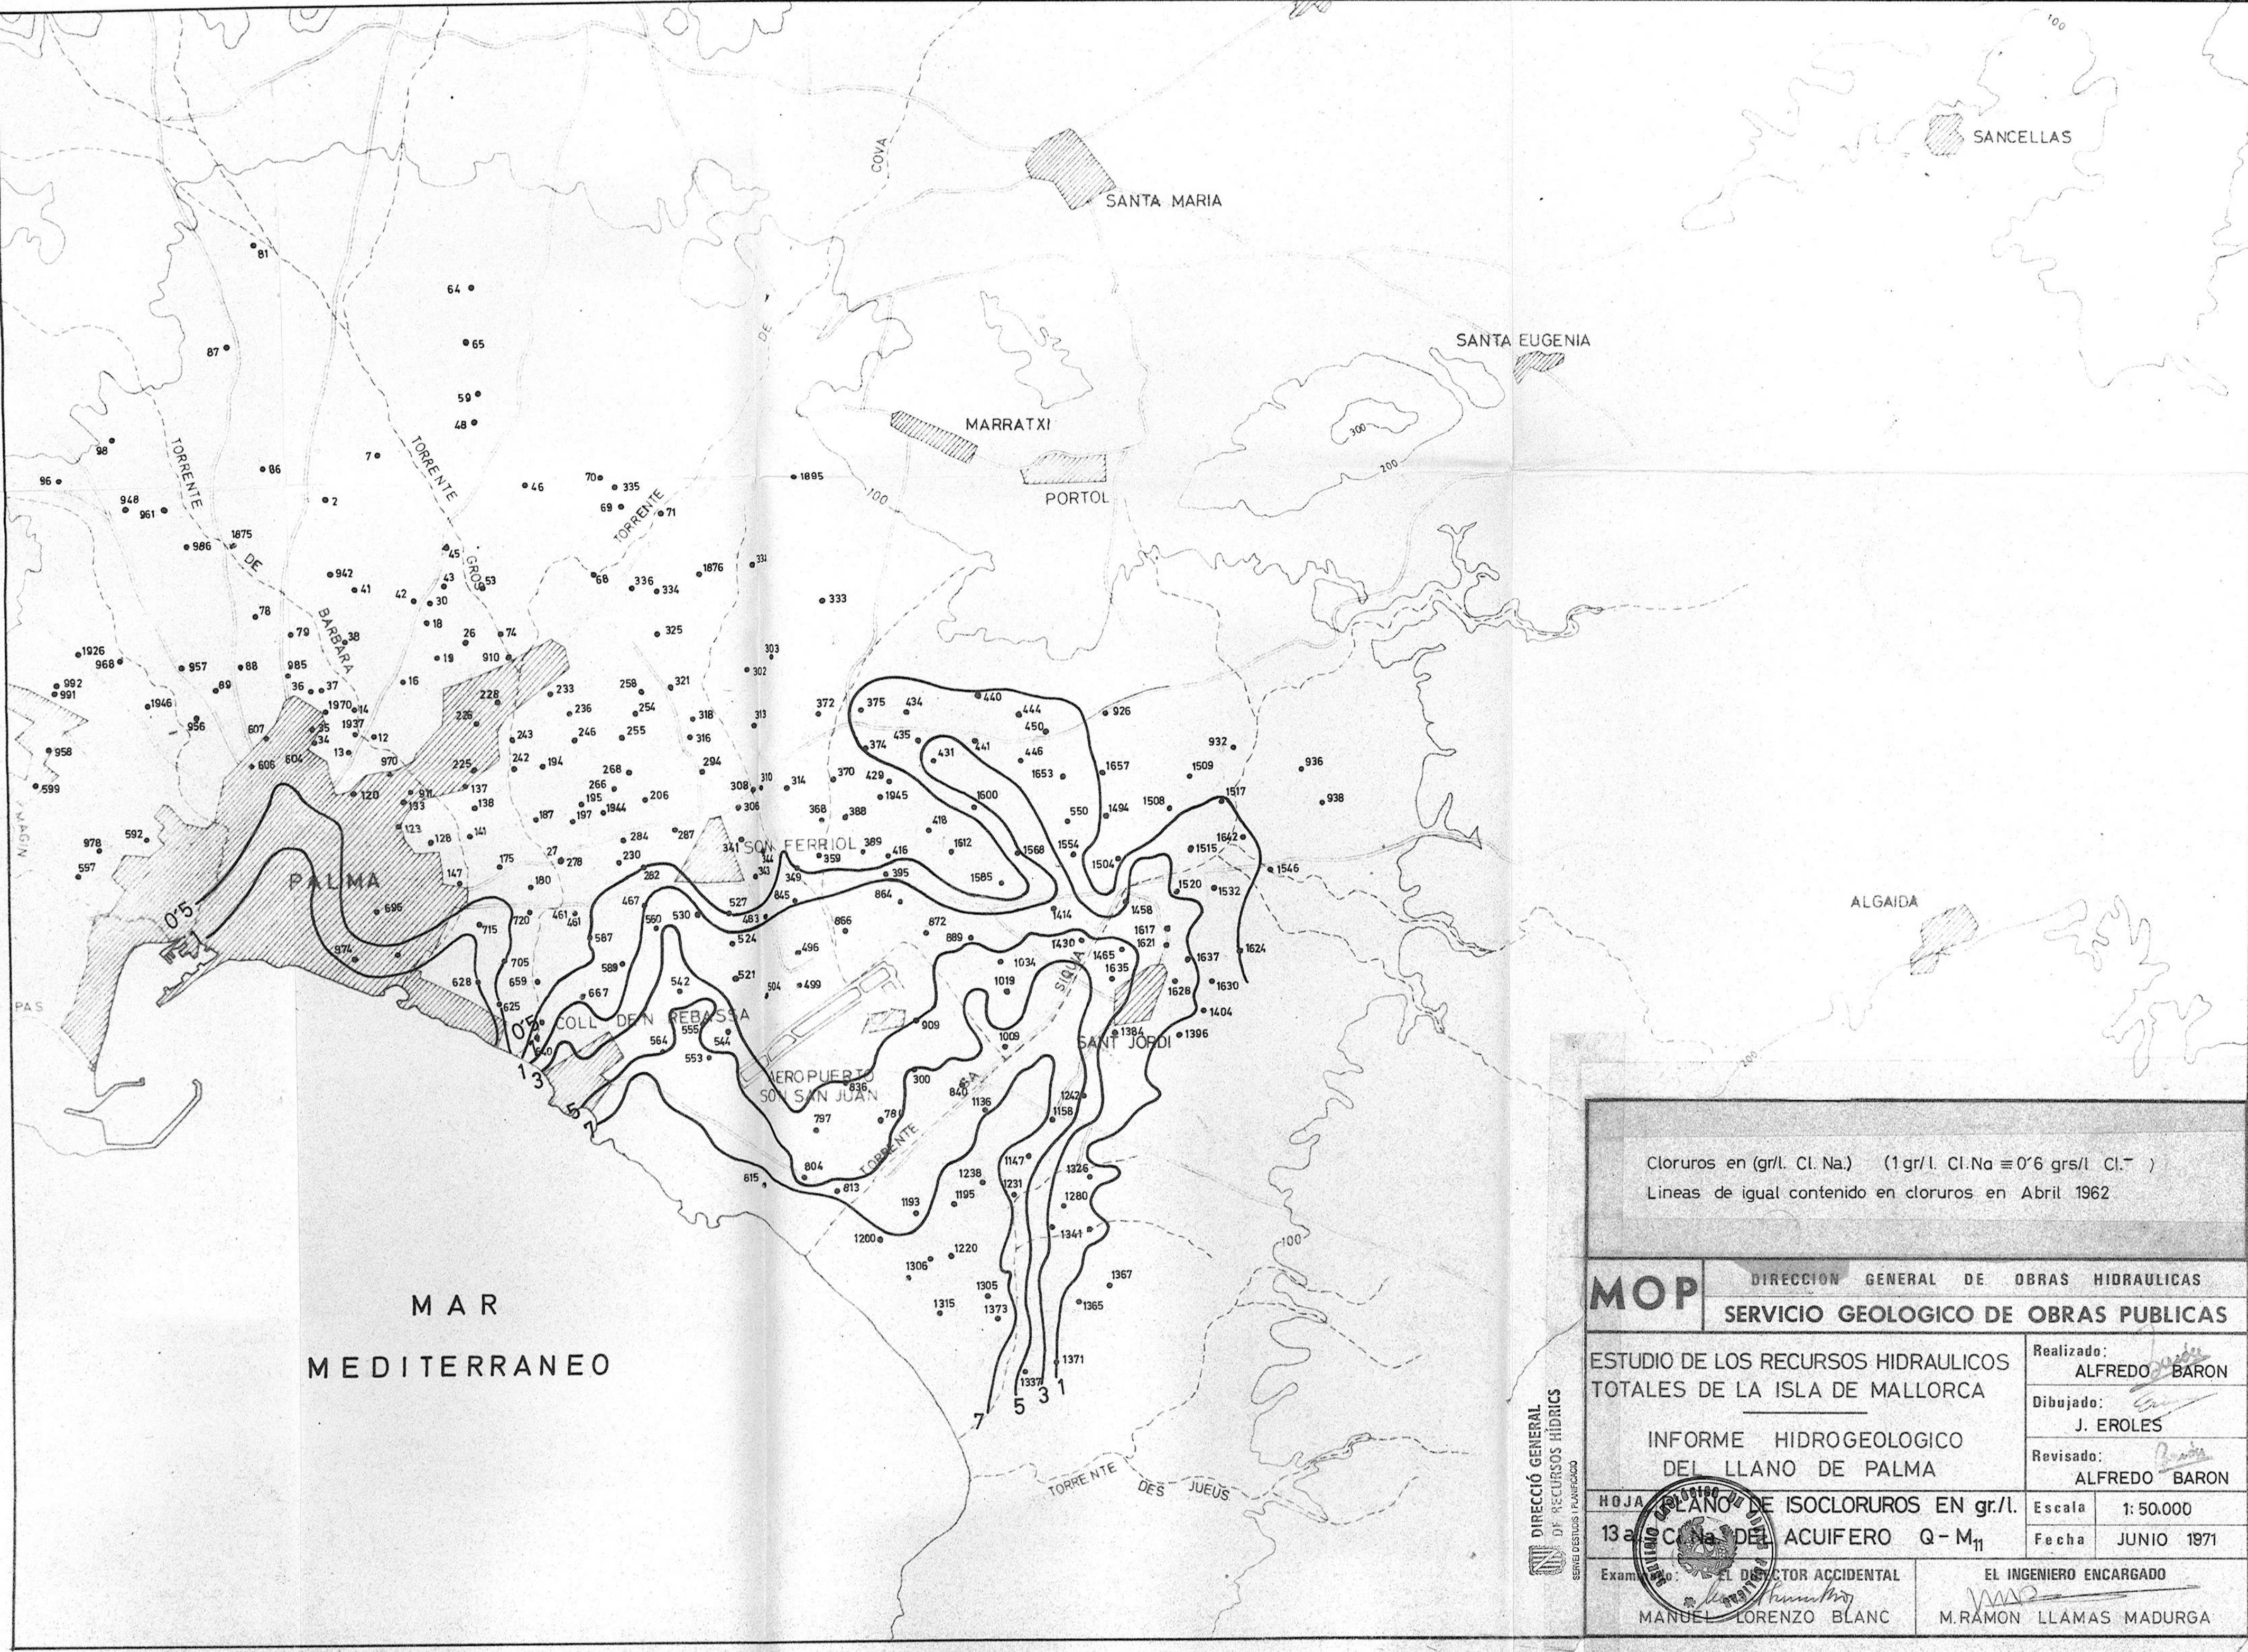

Cloruros en (gr/l. Cl. Na.) (1gr/l. Cl. Na $\equiv$ 0'6 grs/l. Cl.⁻)
Lineas de igual contenido en cloruros en Abril 1962

MOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS	
	SERVICIO GEOLOGICO DE OBRAS PUBLICAS	
ESTUDIO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS TOTALES DE LA ISLA DE MALLORCA		Realizado: ALFREDO BARON
INFORME HIDROGEOLOGICO DEL LLANO DE PALMA		Dibujado: J. EROLES
HOJA 13a		Revisado: ALFREDO BARON
13a C. Na. DEL ACUIFERO Q - M ₁₁		Escala 1: 50.000
Examinado: EL DIRECTOR ACCIDENTAL MANUEL LORENZO BLANC		Fecha JUNIO 1971
EL INGENIERO ENCARGADO M. RAMON LLAMAS MADURGA		

DIRECCION GENERAL
DE RECURSOS HIDRICOS