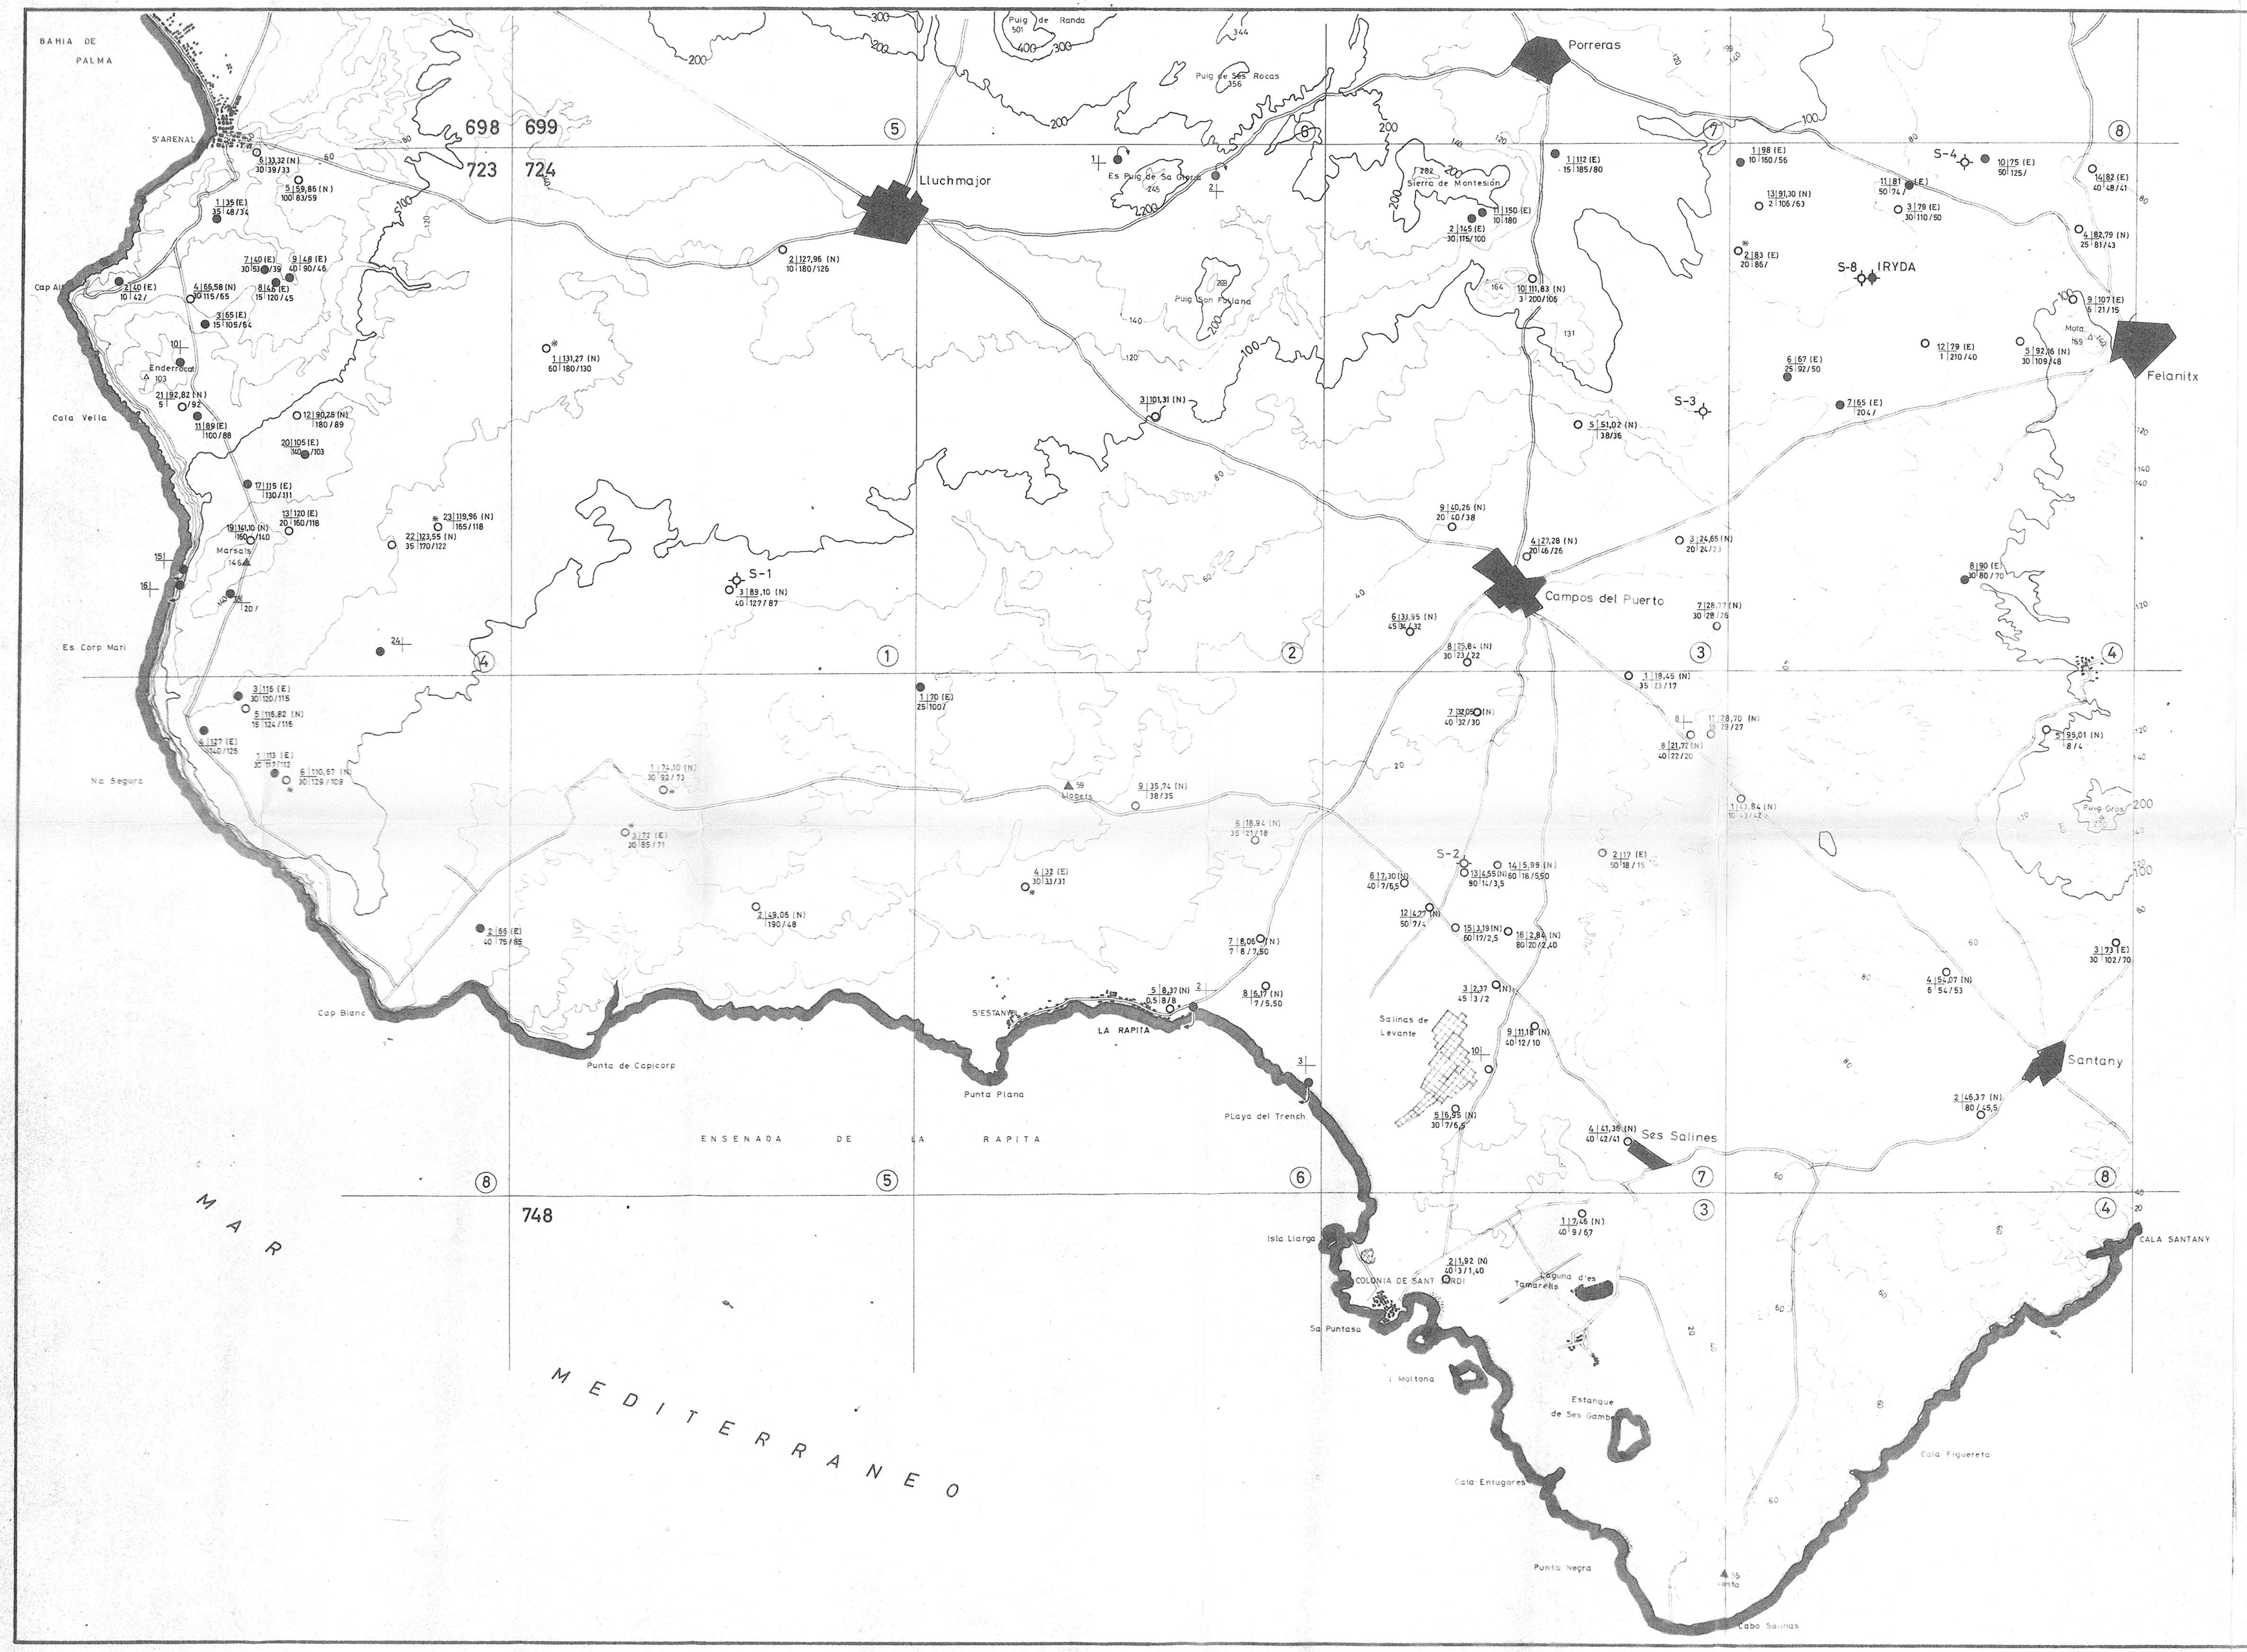

LEYENDA

- ● INVENTARIADO NO APTO PARA LA TOMA DE DATOS (NIVELES)
- ○ INVENTARIADO APTO PARA LA TOMA DE DATOS (NIVELES)
- ✱ INDICA DIFICULTAD PARA TOMAR MEDIDA
- PIEZOMETRO S.G.O.P.
- SURGENCIA SUBMARINA
- MANANTIAL

A	B
C	D / E

A NUMERO DEL POZO

B COTA TOPOGRAFICA ABSOLUTA DE REFERENCIA { N : NIVELADO / E : ESTIMADO

C CAUDAL EN M^3/ HORA

D PROFUNDIDAD APROXIMADA DE LA OBRA

E PROFUNDIDAD MEDIA DEL N S { FLUCTUACION ± 1 METRO PARA NIVELES BAJOS. / FLUCTUACION ± 3 METROS PARA NIVELES ALTOS.

1000 m. 0 1 2 3 4 5 Km.

MOP DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS
SERVICIO HIDRAULICO DE BALEARES - S.G.O.P.

ESTUDIO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS TOTALES DE LA ISLA DE MALLORCA

INFORME HIDROGEOLOGICO LLUCMAJOR - CAMPOS

Realizado: D. Pascual Zaera
Dibujado:
Revisado: D. Pascual Zaera

Plano 5 — PLANO DE INVENTARIO

Escala 1 : 50.000
Fecha AGOSTO-72

EXAMINADO ING. JEFE S. H. B.:
ING. ENCARGADO:

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS
SERVEI D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ